
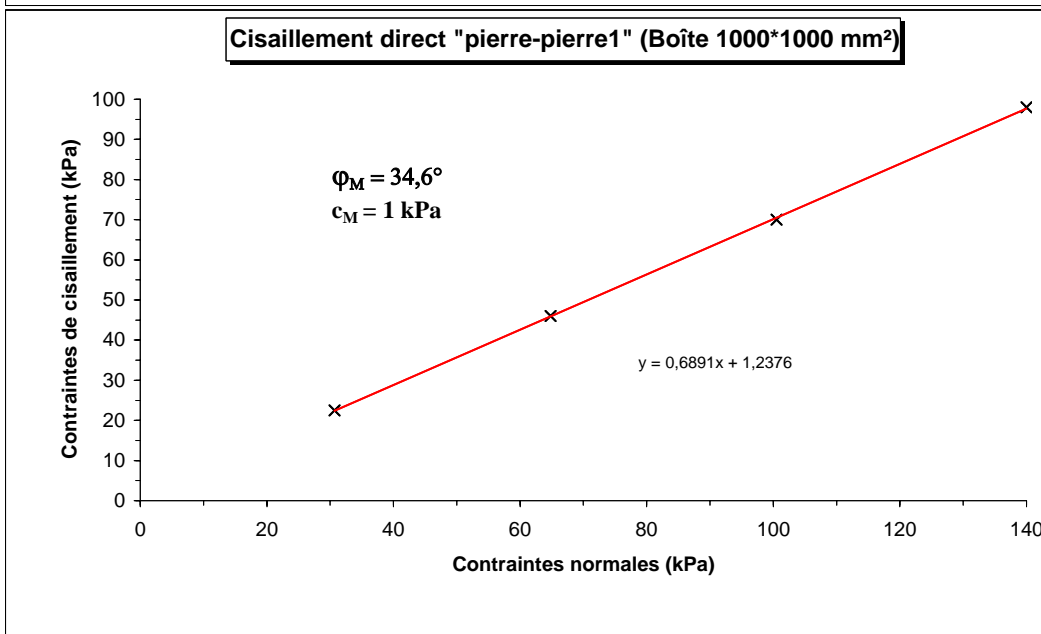


ANNEXES 2



Résultats des essais de chargement par une pression d'eau de murs de soutènement en pierres sèches réalisés au Beucet par des maçons spécialistes.

Expérimentateurs: B. VILLEMUS , J.C. MOREL, A. ABOURA

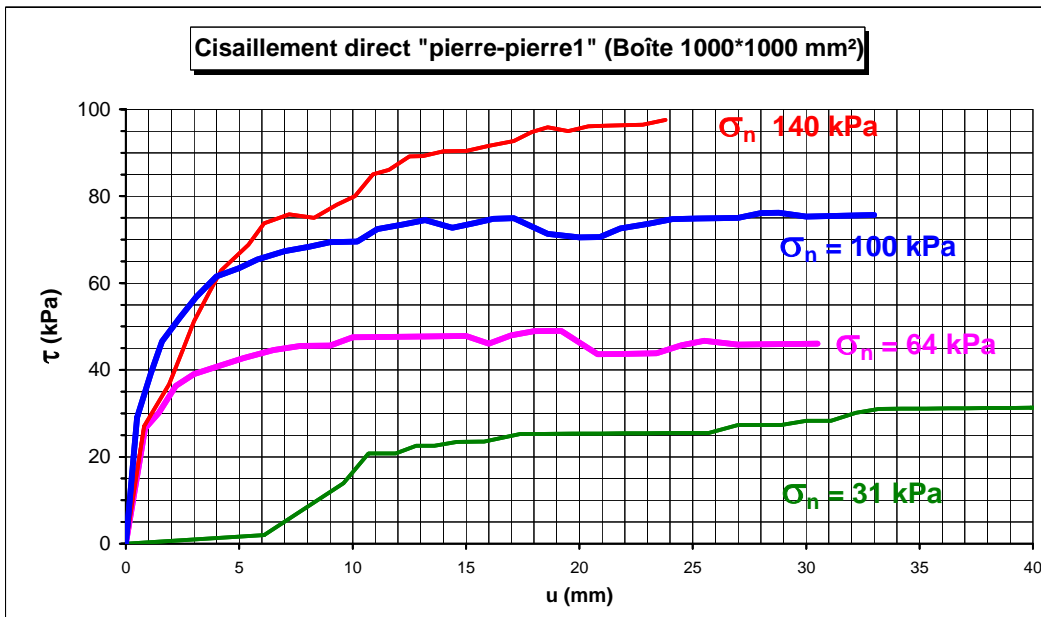



u(mm)	sigma	tau	phi M=
11	30,7	22,5	34,6
8	64,8	46	
9	100,5	70	
24	140	98	

Expérimentateurs: B. VILLEMUS , A. ABOURA

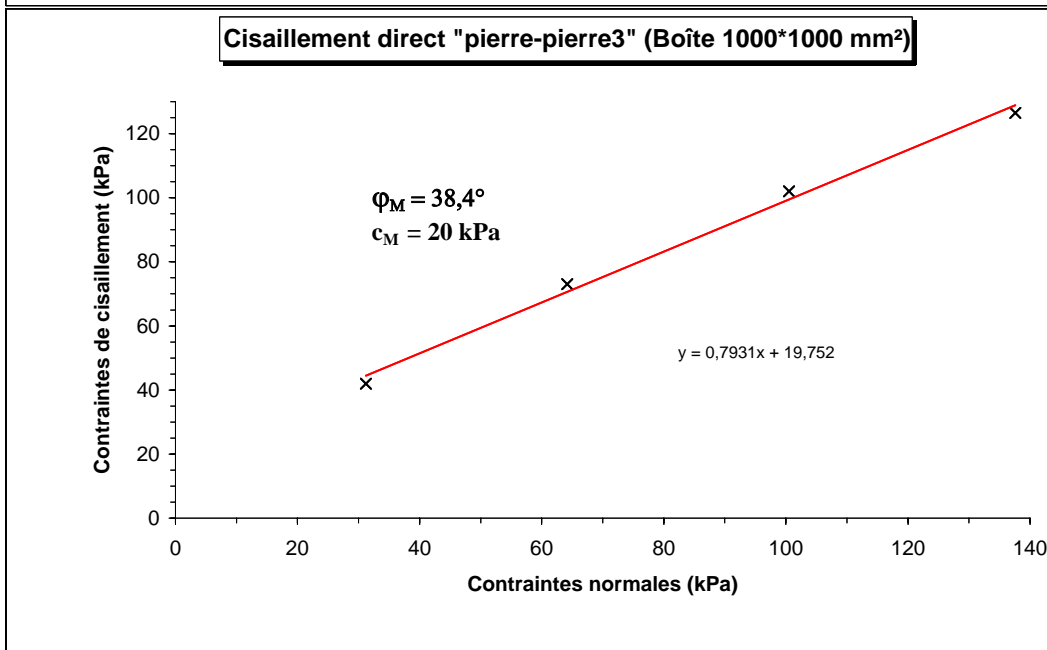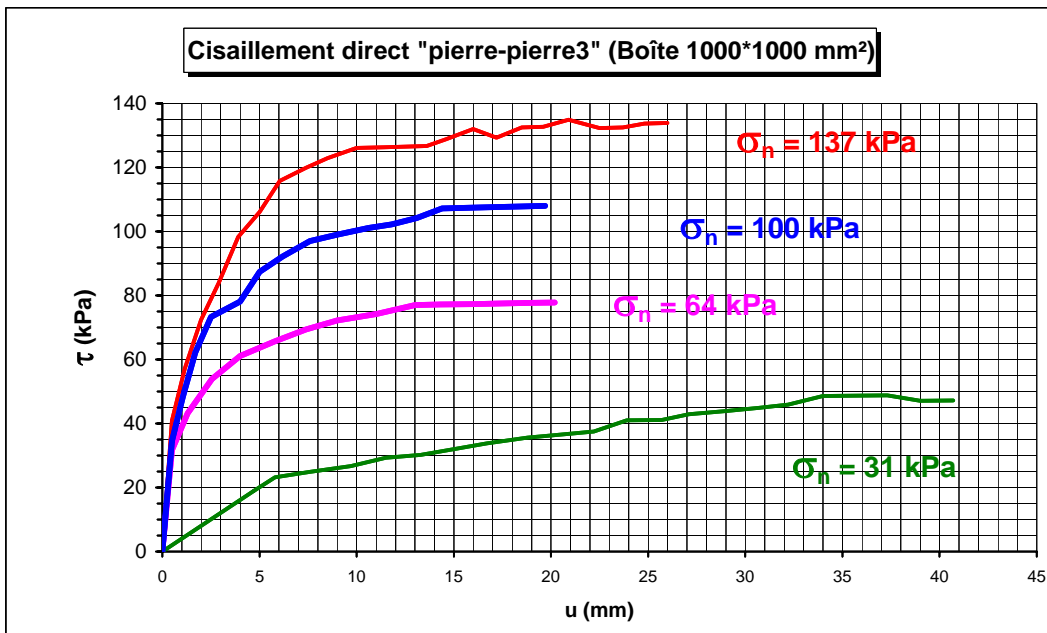



u(mm)	sigma	tau	
25	31,2	42	
13	64,2	73	
13	100,5	102	phi M=
13	137,6	126,5	38,4

Expérimentateurs: B. VILLEMUS , A. ABOURA

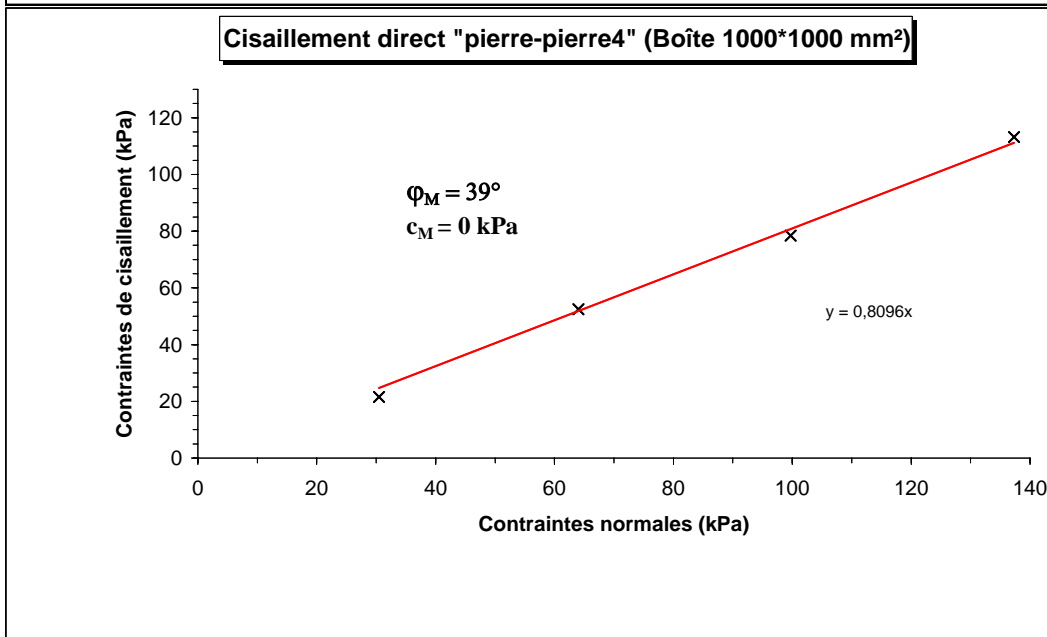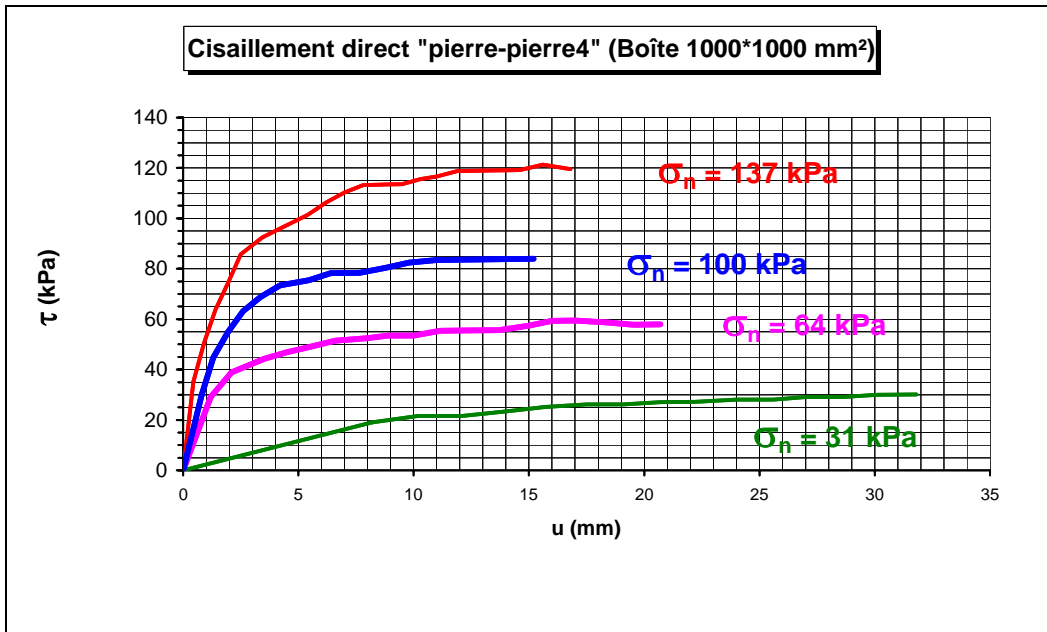

u(mm)	sigma	tau		
10	30,5	21,6		
8	64	52,5		
8	99,7	78,4	phi M=	39,0
8	137,3	113,2		

Expérimentateurs: B. VILLEMUS , A. ABOURA

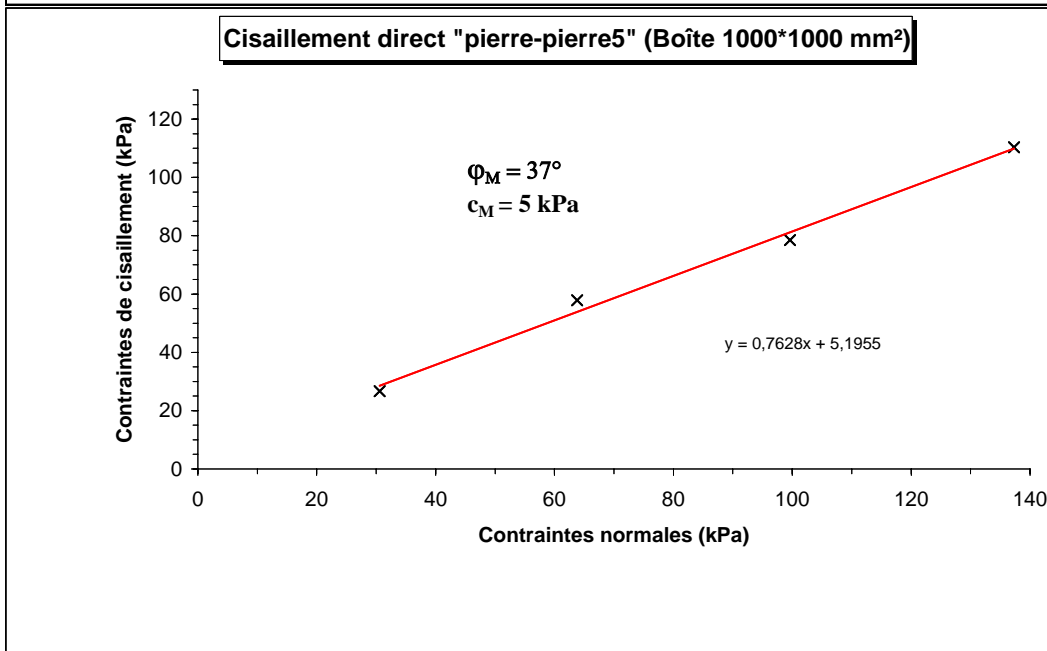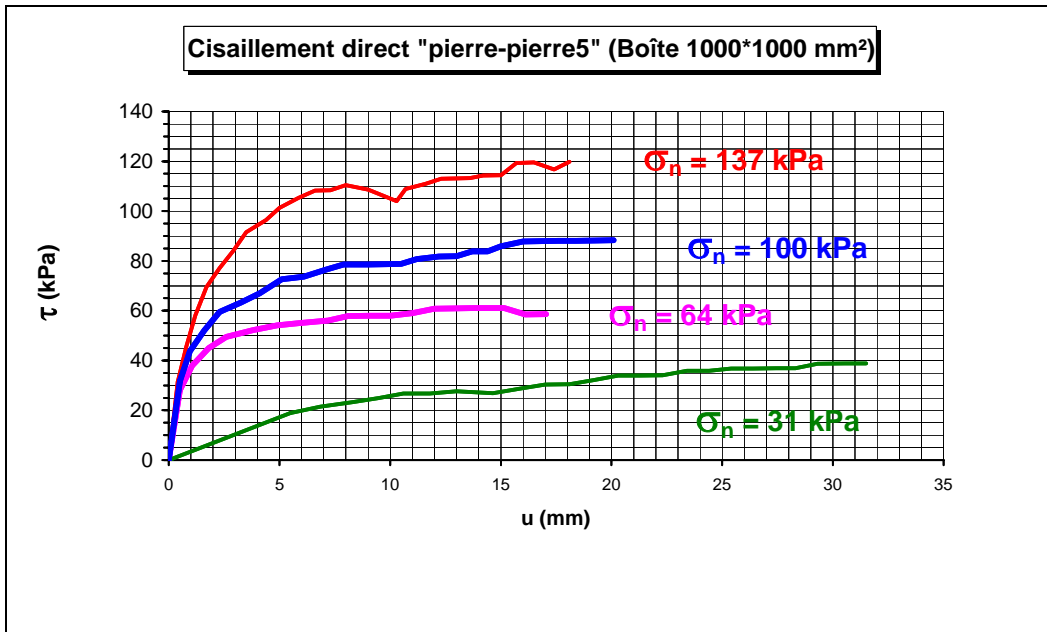

u(mm)	sigma	tau	
13	30,6	26,7	
8	63,8	57,9	
8	99,6	78,5	phi M=
8	137,3	110,4	37,3